

給湯室 内装 (認定番号)  
 壁: PB12.5t 下地 不燃材料 (NM-8619) ビニールクロス貼り  
 天井: ジプトーン 9.5t 準不燃材料 (QM-9824)

1Fホール, 2F階段室  
 A=28.48  
 S=A/50=0.57<0.96

A=125.25  
 L=A/20=6.26  
 <1.7x1.8x6=18.36  
 V=6.26  
 <0.75x1.8x6=8.1  
 S=A/50=2.50  
 <0.75x0.76x6=3.42  
 2FL±0

A=269.85  
 L=A/20=13.49<29.61  
 V=13.49<14.04  
 S=A/50=5.4<5.82


A=62.0  
 L=A/20=3.1<11.16  
 V=3.1<3.58  
 S=A/50=1.24<2.36

A=28.74  
 L=A/20=1.44<12.24  
 44<6.12  
 S=A/50=0.57<2.58

増築部分      既存部分

2階平面図 S=1/100

- 凡例
- A = 床面積
  - L = 採光
  - V = 換気
  - S = 排煙

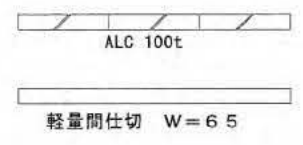

● 非常照明

○ 非開口誘導灯

—— 既存部分を示す